


УТВЕРЖДАЮ:
Операционный директор
(главный инженер)
ТОО "Главная распределительная
энергостанция Топар"
 Е.Е. Жумаканов
" " 2026 года.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Восстановление лопаток (трещин и механических повреждений) на диафрагмах ЦНД турбоагрегата
ст.№6


№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	Выборка металла направляющих лопаток в местах дефектов сопряжения выходных кромок лопаток с ободом диафрагмы с металлоконтролем	работа	1
2	Сверловка отверстий в ободу диафрагм, изготовление и установка штифтов, приварка ручной сваркой лопаток диафрагм к штифтам, зачистка шва, металлоконтроль.	работа	1
3	Ремонт трещин на полотне направляющих лопаток и на теле диафрагм заваркой, зачистка и металлоконтроль металла ремонтных мест	работа	1
4	Срезка козырька на диафрагме 28 ст, проточка до уровня тела обода диафрагмы	работа	1
5	Правка деформированных лопаток диафрагм	работа	1

Руководитель по
операционному сопровождению

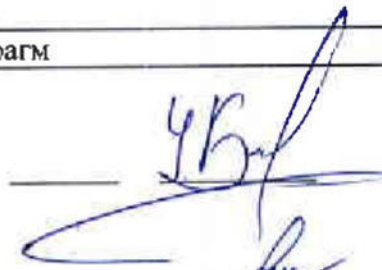

У.Н. Бекетбаев

Начальник ТЦ:



А. К. Артоуз

Главный специалист по т/о:



Р.К. Тойшыбаев

УТВЕРЖДАЮ:
Операционный директор
(главный инженер)
ТОО "Главная распределительная
энергостанция Топар"
 **Е.Е. Жумаканов**
 2026 года.

ТМЦ

Восстановление лопаток (трещин и механических повреждений) на диафрагмах ЦНД турбоагрегата
ст.№6

№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Ед.изм	Кол-во
1	Круг отрезной Ф125*22,23*0,8 мм	шт	26
2	Электроды С12,5*300 мм	кг	5
3	Сварочная проволока Ф 2 мм	кг	4,5
4	Лист медный МЗ 6-5 мм	кг	4,1
5	Бор фреза 1X 1015M06	шт	17
6	Бор фреза ах 0820M06	шт	16
7	Болт М 6*15	кг	1,6
8	Проявитель аэрозоль 400 мл	бал	2
9	Пепетрант органосмываемый , аэрозоль 400 мл	бал	2
10	Очиститель аэрозоль 400 мл	бал	1
11	Бязь	м2	5

Руководитель по
операционному сопровождению




У.Н. Бекетбаев

Начальник ТЦ:

А.К. Артоев

Главный специалист по т/о:



Р.К. Тойшыбаев